

-1/14 MAG. FORT.
A=21,6m²
h=2,7m
kub.=58,7m³
Qch=...
Vn=...
Vw=50m³/h
krotn. 0,8 1/h
Linia W-8

-1/14 PODSCENIUM
A=22,37m²
h=2,7m
kub.=60,4m³
Qch=...
Vn=...
Vw=50m³/h
krotn. 0,8 1/h
Linia W-8



-1/04 GARDEROBA
A=20,26m²
h=2,7m
kub.=54,8m³
Qch=...
Vn=280m³/h
Vw=280m³/h
krotn. 5,1 1/h
Linia NW-4

-1/05 GARDEROBA
A=48,9m²
h=2,7m
kub.=128,4m³
Qch=...
Vn=450m³/h
Vw=450m³/h
krotn. 3,5 1/h
Linia NW-4

-1/06 GARDEROBA
A=17,22m²
h=2,7m
kub.=47,25m³
Qch=...
Vn=180m³/h
Vw=180m³/h
krotn. 3,8 1/h
Linia NW-4

-1/07 GARDEROBA
A=9,09m²
h=2,7m
kub.=24,5m³
Qch=...
Vn=100m³/h
Vw=100m³/h
krotn. 2,0 1/h
Linia W-9

-1/21 POM. TECHN.
A=9,09m²
h=2,7m
kub.=24,5m³
Qch=...
Vn=...
Vw=50m³/h
krotn. 2,0 1/h
Linia W-9

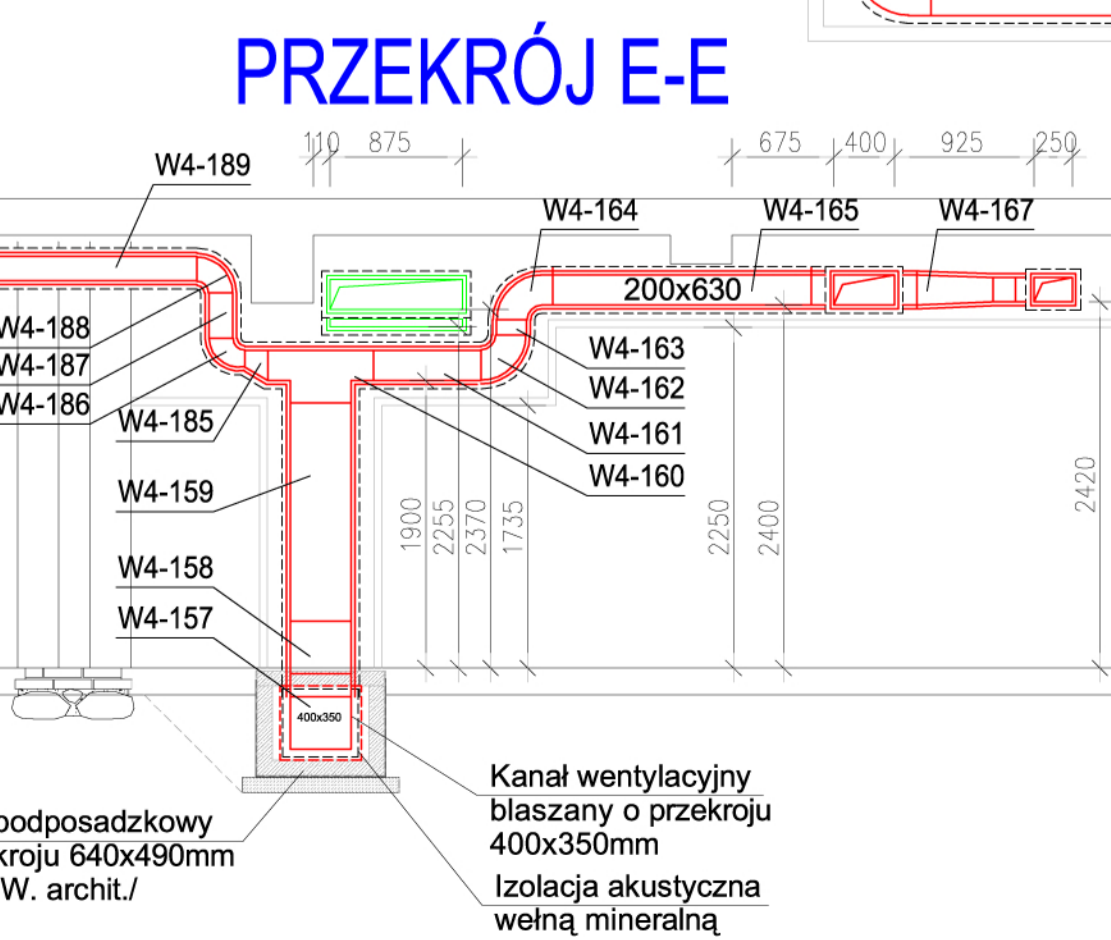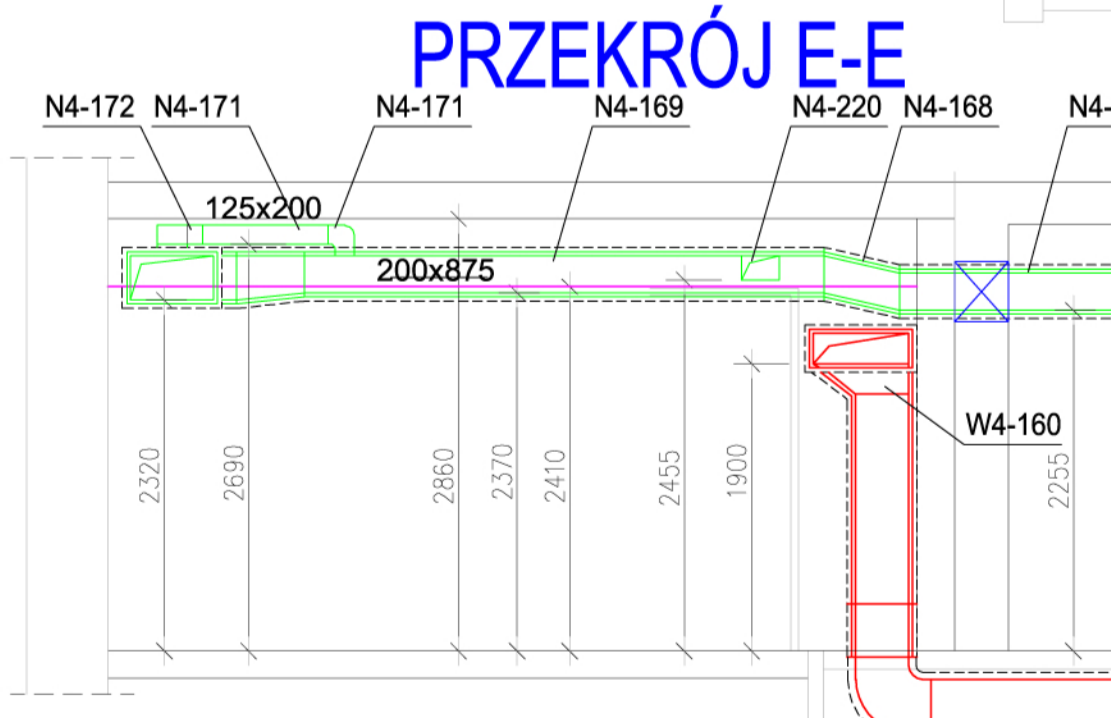

- ODZWIĘCZENIA**
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ
 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ/CENTRAL WENTYLACYJNYCH
 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ Z POM. TŁAŚCI I POM. TECHNICZNYCH
 - KANAL ELASTYCZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
 - ELEMENT NAWIEWNO-WYWIEWNY
 - RASTR - ELEMENT WYWIEWNY SUFITU PODWIESZANEGO

Wydanie 01

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA: **ultra architects s.c.**

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Modernizacja budynku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 20 dla celów dydaktyczno-widowiskowo-koncertowych

INWESTOR I ZLECENIODAWCA: **AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO** ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. T. Woźniak
UPRAWNIENIA: WKP0033PO0503
PROF. mgr inż. L. Woźniak

SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. Dolniak
BRANŻA: WENTYLACJA
STADIUM: STADIUM BUDOWANY
DATA: 18/07/2017
GRUBOŚĆ: 1:50

TYTUŁ SYMBOLE: RZUT PIWNICY
INSTALACJA WENTYLACJI MECH. I KLIMAT. NR RYS.: WM - 01